


24.2.2017

Painehäviökäyrästä

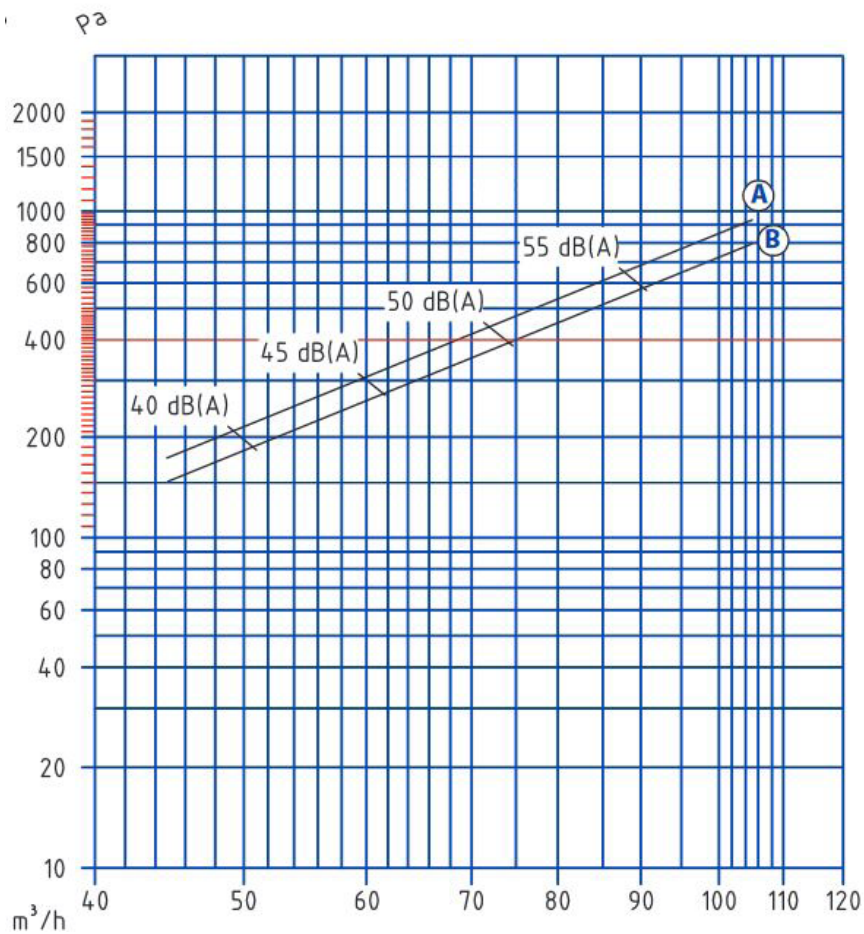

A = pöytäasennus

B = seinä- ja kattoasennus

Suosittelava ilmamäärä

45-85 m³/h 13-24l/s