


24.2.2017

Painehäviökäyrästä

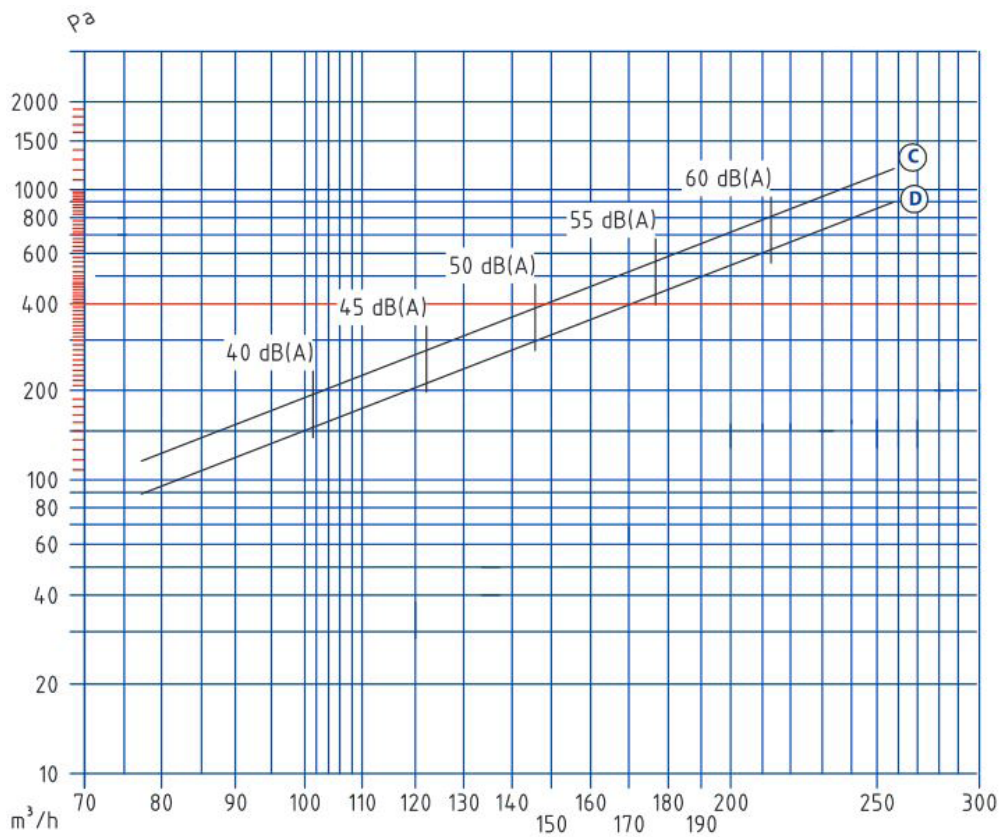

C = pöytäasennus

D = seinä- ja kattoasennus

Suosittelava ilmamäärä

80-140 m³/h 22-39l/s