

Ourex

PUHTAASTI MONIPUOLINEN

PCA-12

Pulverointiyksikkö

8.5.2023



PCA-12

Esipulverointiyksikkö suodatinyksikölle

Rakenne

Säiliöyksikkö, jossa on syöttöletku ilmastointiin. Pneumaattinen sekoitin, sulkuventtiili ja automaattinen esipulverointiannostelu putkistoon/suodatinyksikköön.

- 117 litran säiliö
- 1/2" liitäntä paineilmalle
- 1,5 metrin syöttöletku ilmastointiyksikköön
- 2,5 metrin (230V) ajastinliitäntä
- 2,5 metrin paineilmaletku
- Ajastin: asetus 1 sek. - 99 tuntiin per annos sekä intervalliaika (katso taulukko)
- Paineilman syöttö: 6,0 - 8,0 bar
- Täytetään yläkautta



Sovellus

Yksikköä käytetään esikäsitellyn aineen annostelussa suodatinyksikön sisääntulossa, mikä voi pidentää suodatimien käyttöikää (kuivattamalla tai neutraloimalla ilman saasteet).


Tyyppi	Tilausno	Syöttöjännite	Hz
PCA-12	04 398 100	24 VAC	50/60
PCA-12	04 399 100	240 VAC	50/60

Ajastimen määrittely

Purkaus (ON) ajastin:	0,1 - 99 tuntia
Intervalli (OFF) ajastin:	0,1 - 99 tuntia
Max. virrankulutus:	7mA
Lämpötila-alue:	-40 - +60°C
Sunnittelustandardi	VDE01 10C
Suojaluokitus	IP 65 (asennettuna)

Lisäksi saatavilla:

esipulverointimateriaali 14kg säkki (04 398 500)

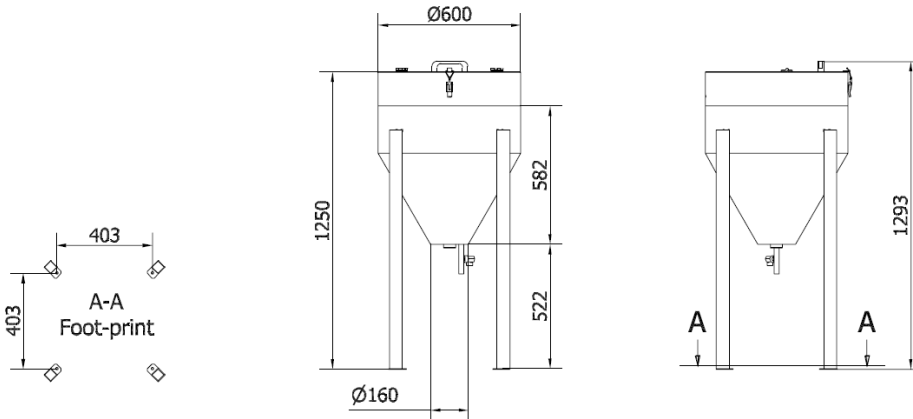



Kohdepoistomivarret
kaasuille ja pölyille




Erikoispuhaltimet



Liikuteltavat suodatinyksiköt



Suodatinyksiköt

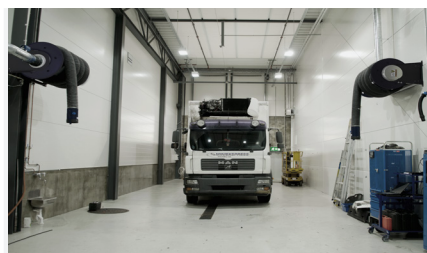

Pakokaasunpoistot



**Oppilaitosten purun- ja
tekstiilipölynpoistot**



Laboratoriokalusteet



Vetokaapit



Paloturva- ja kemikaalikaapit

Askeleet onnistuneeseen lopputulokseen



Kartoitus

Kaikki alkaa kohteeseen tutustumisesta yhdessä loppukäyttäjän ja suunnittelijan kanssa.



Suunnittelu & mitoitus

Pitkän kokemuksen avulla saat luotettavan alustavan arvion ratkaisusta – tarvittaessa puutteellisillakin lähtötiedoilla.



Ratkaisun toteutus

Hoidamme toimitukset tai kuljetukset ja suoritamme tarvittaessa asennukset, integroinnit sekä sähkötyöt.



Käyttöönotto & vuosihuollot

Opastamme käyttöönotossa. Pidämme huolta, että laitteistosi pysyy kunnossa ja laajenee vaatimusten mukaan.